

Dr. Fodor István

VILODENT-98

Mérnöki Szolgáltató Kft.



fodor.istvan@vilodent.hu



„SOK HÚHÓ SEMMIÉRT”

avagy:

egy rotor

viszontagságai...


Vígjáték három felvonásban

(?)


PROLÓGUS:

Óh RSO! Miért vagy te RSO?

Mérési eljárás

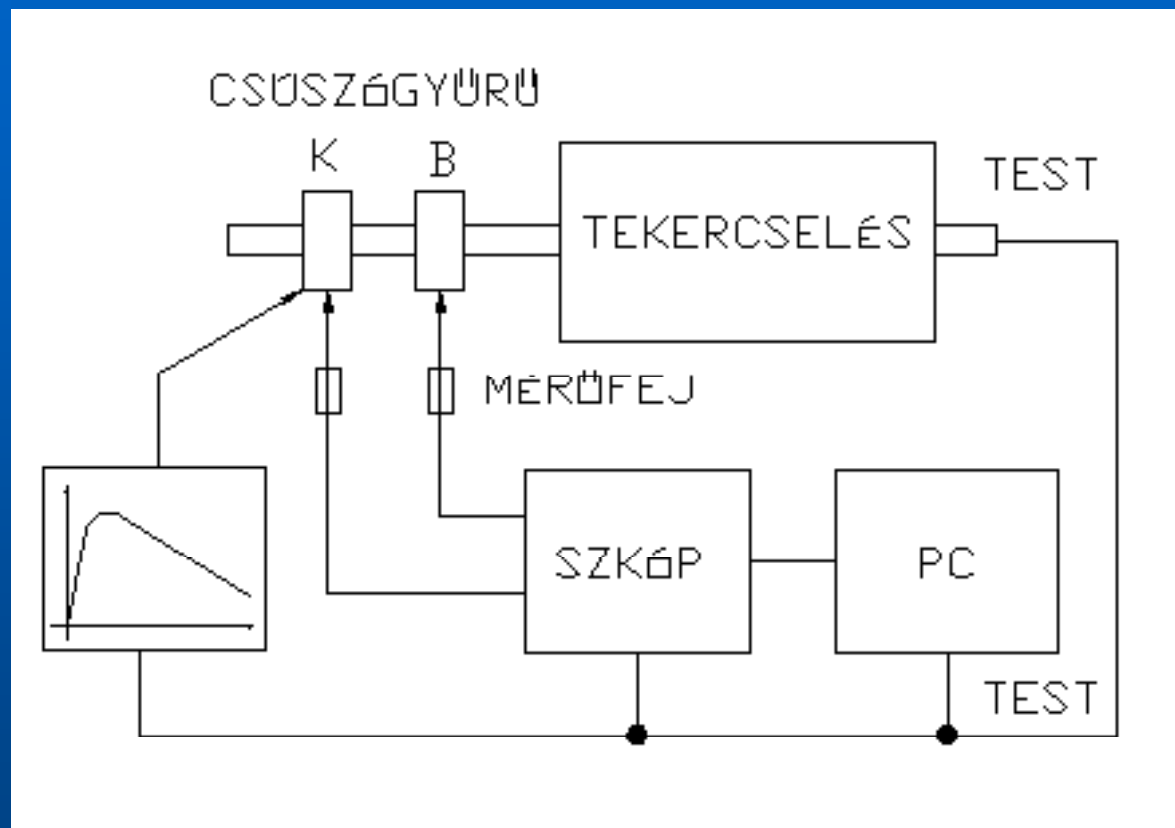

hp stopped

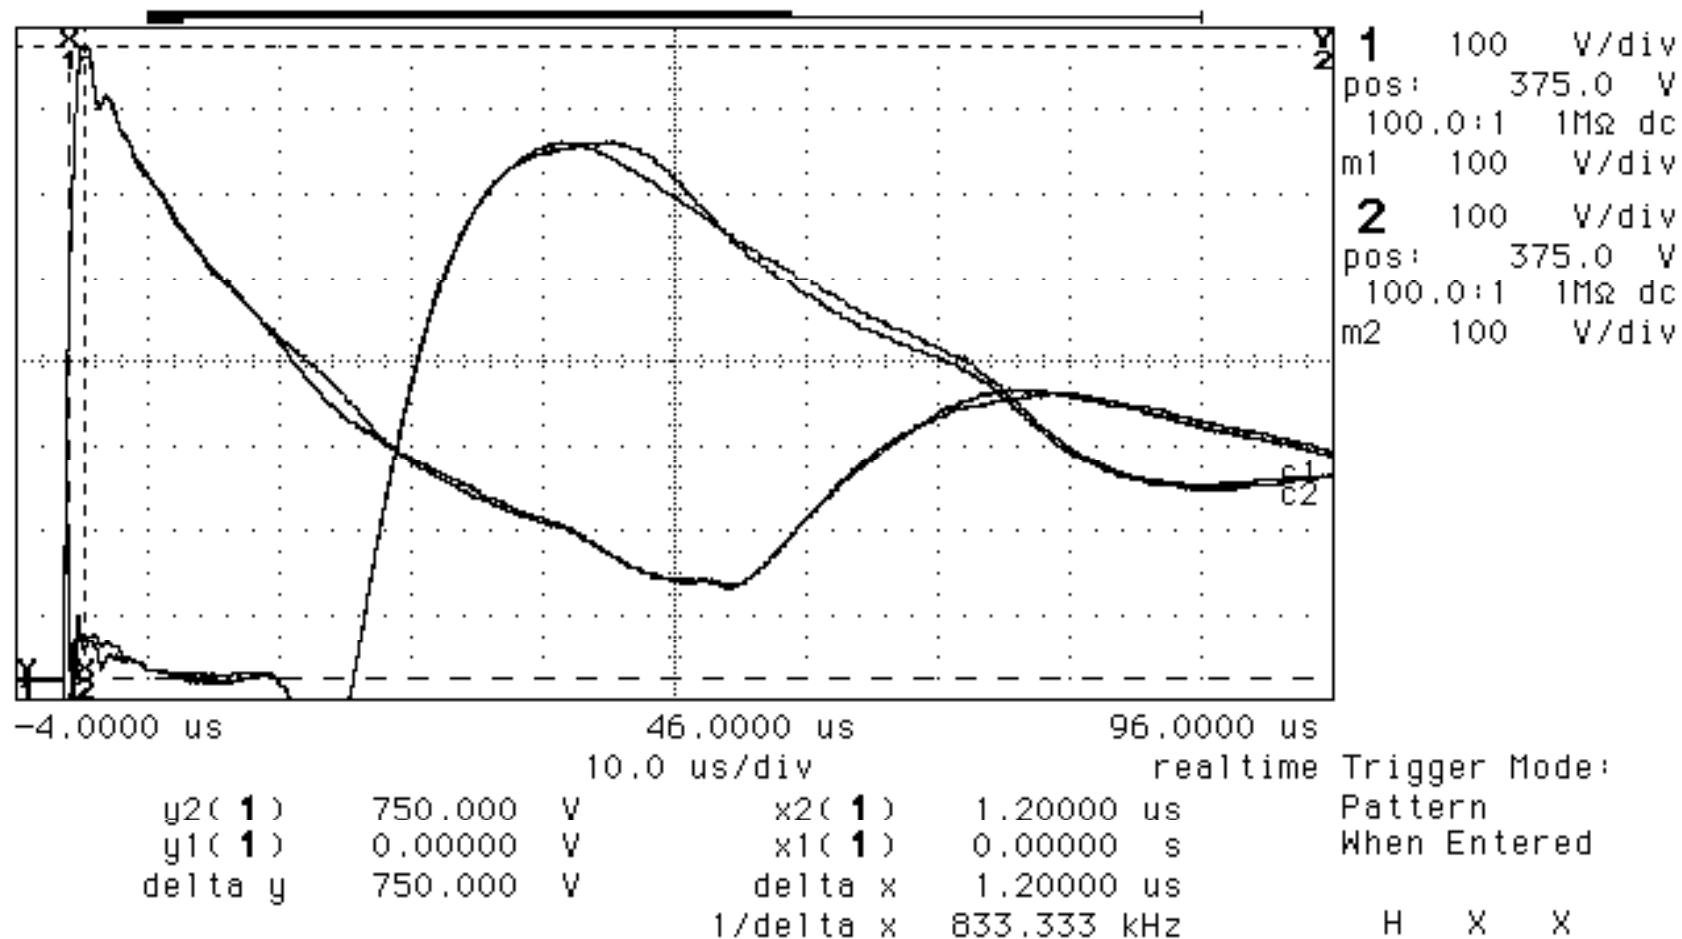


I. FELVONÁS:

1. kép

„Még nyílnak a völgyben a kerti
virágok, még zöldel a nyárfa az
ablak előtt...”

(2002-2005)

2002.

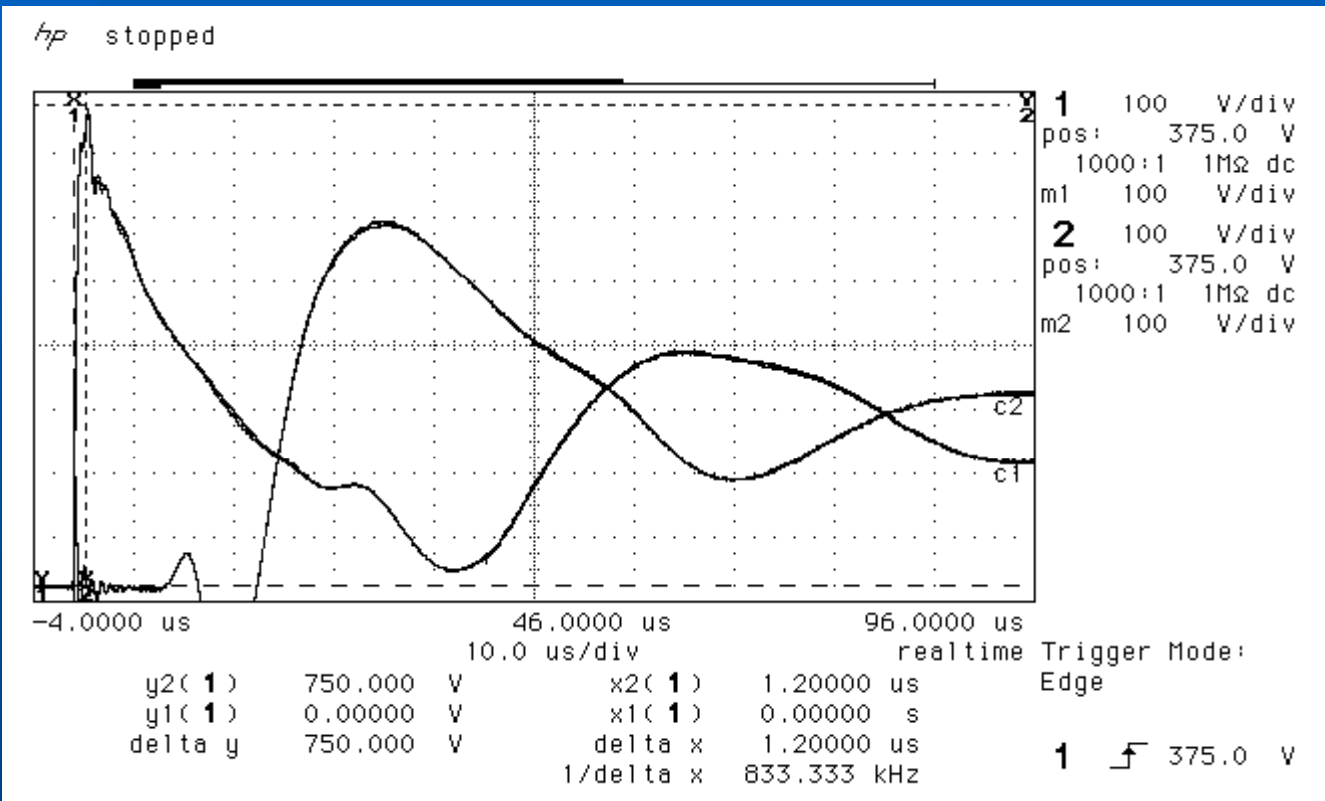

I. FELVONÁS:


2. kép

**„De látod amottan a téli világot,
már hó takará el a bérci tetőt...**

(2006 - 2007)

2006.

hp stopped

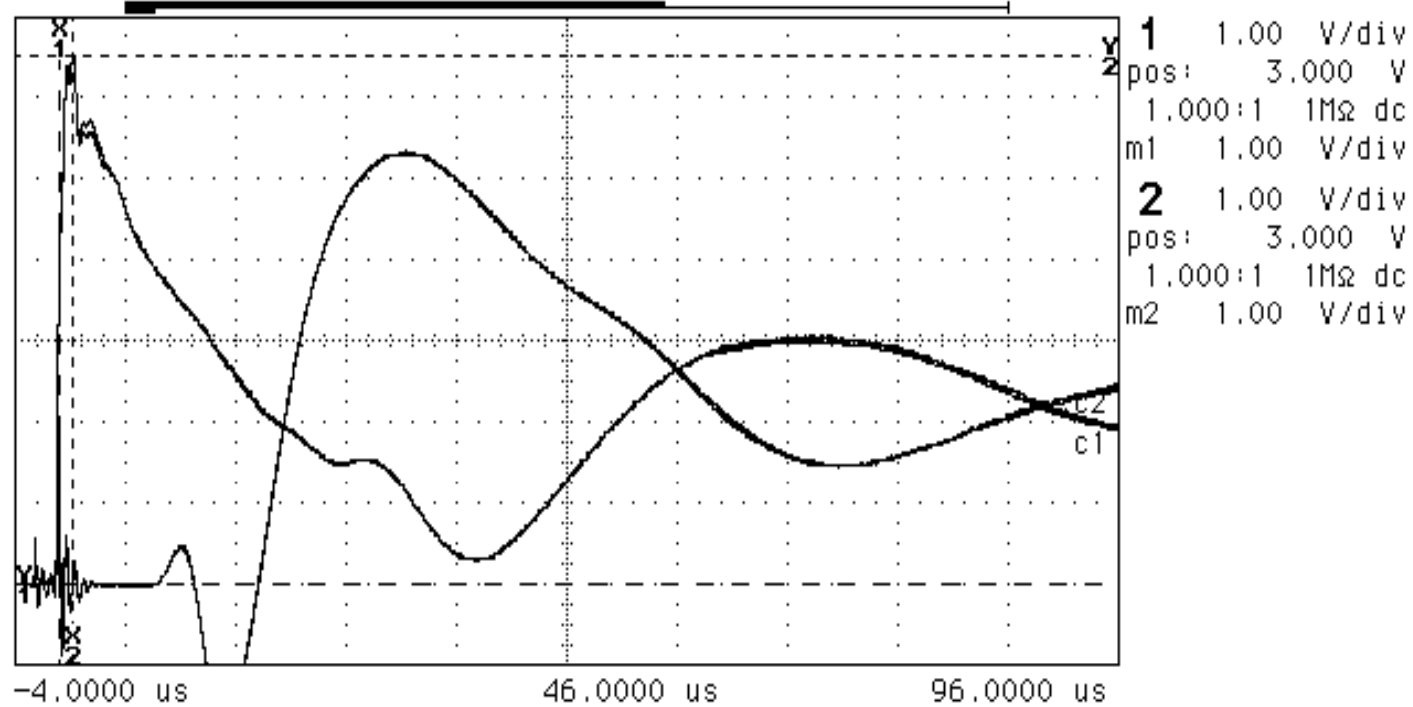


10.0 us/div realtime Trigger Mode:
Pattern
When Entered
H X X


y2(1)	6.50000	V	x2(1)	1.20000	us
y1(2)	0.00000	V	x1(2)	0.00000	s
delta y	6.50000	V	delta x	1.20000	us
			1/delta x	833.333	kHz

2006.


hp stopped

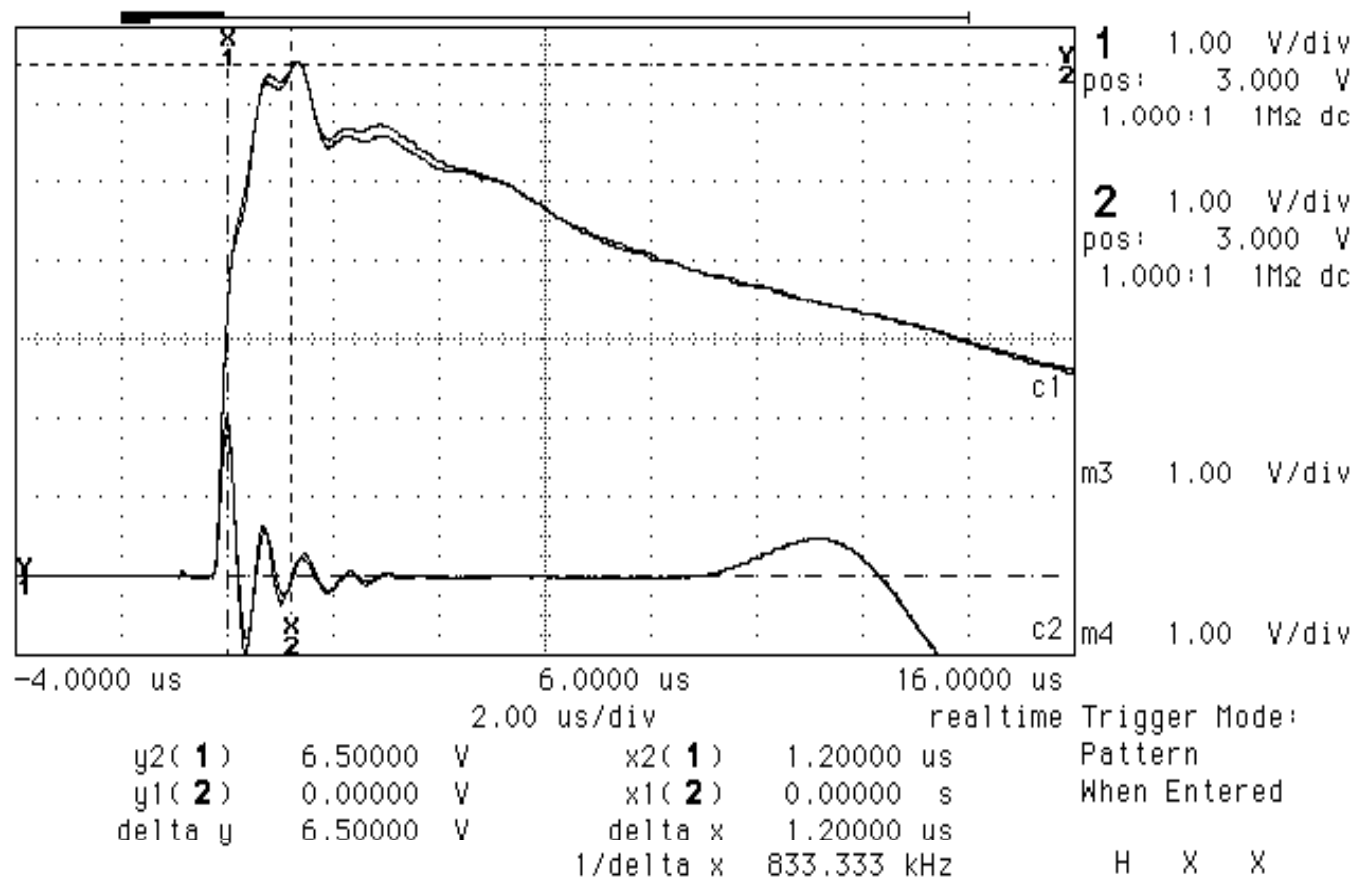

2007.

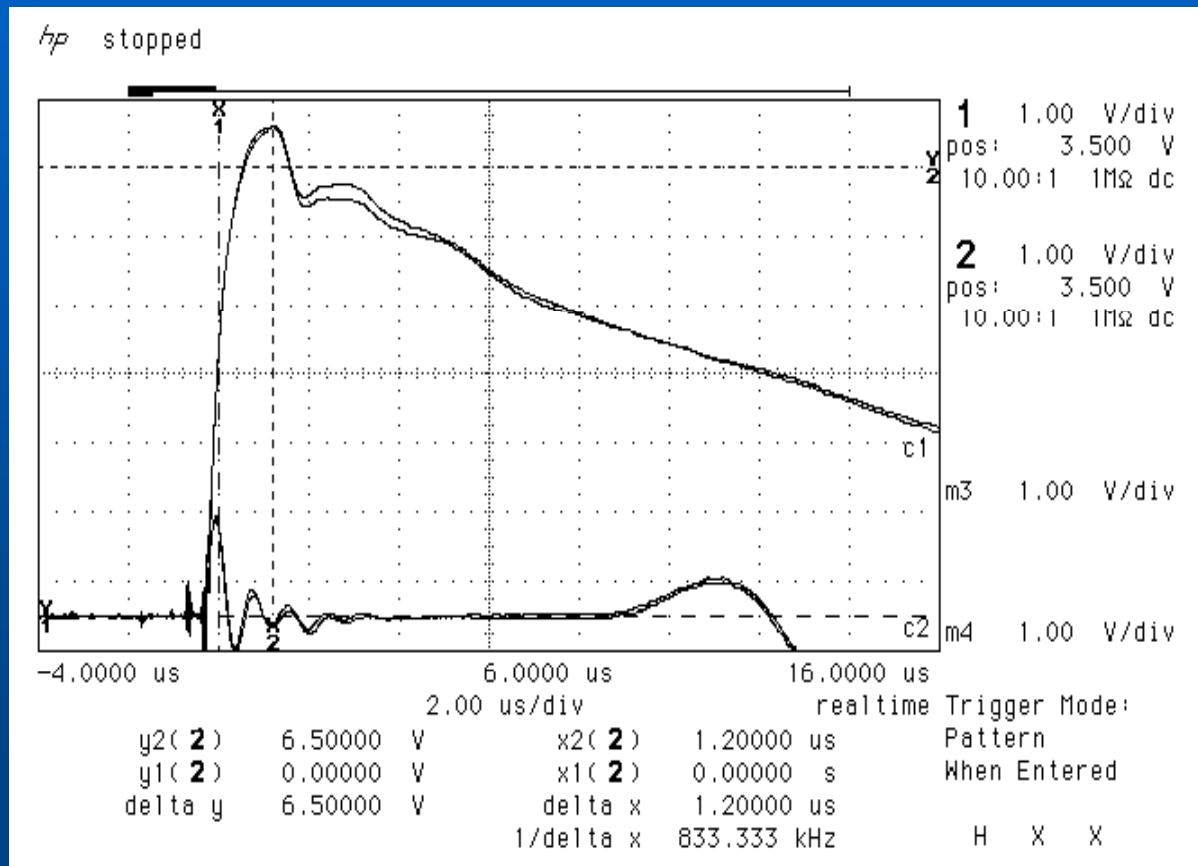

A hibaterületek alakulása:

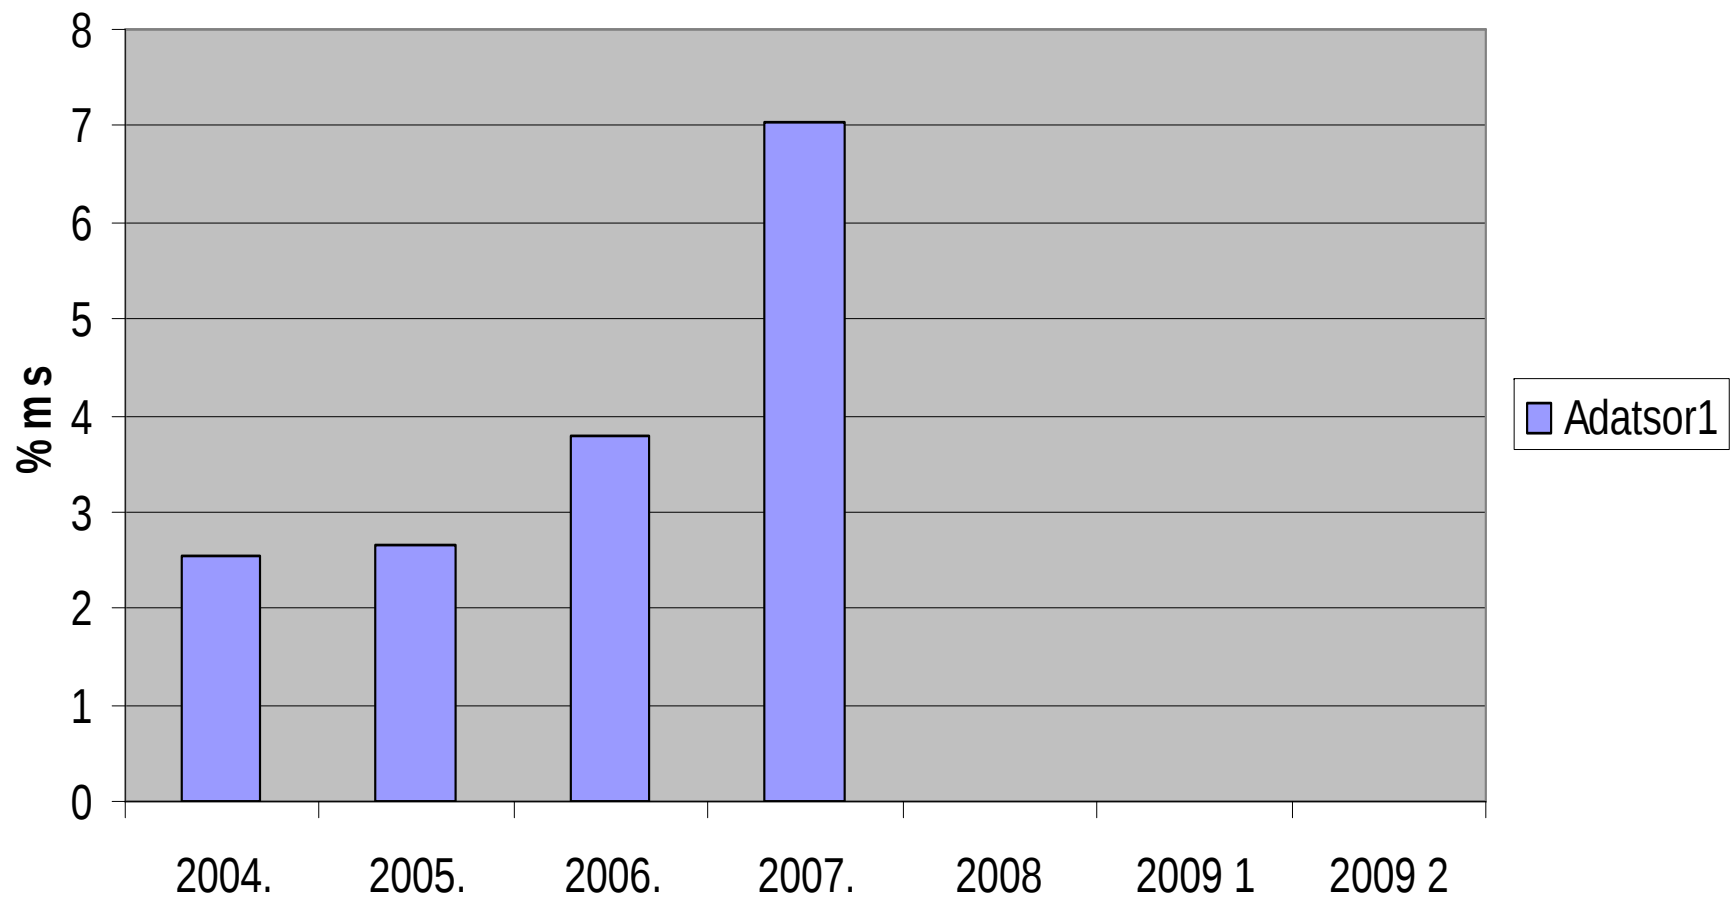


II. FELVONÁS:


„Valami búzlik Dániában...”
(2008)

2008

hp stopped

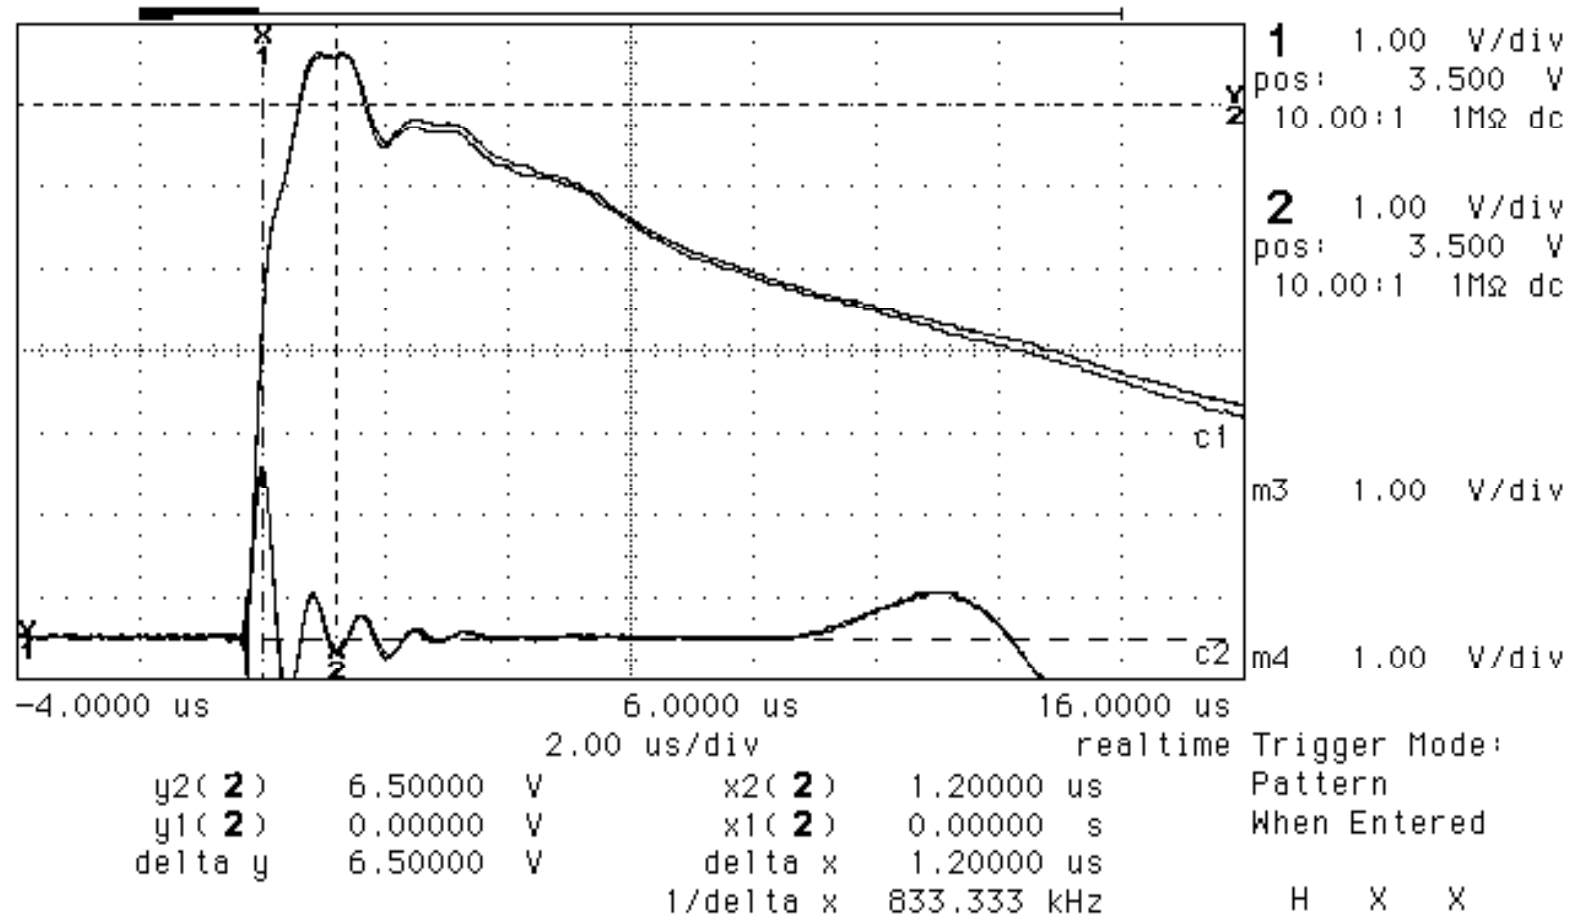

A hibaterületek alakulása:

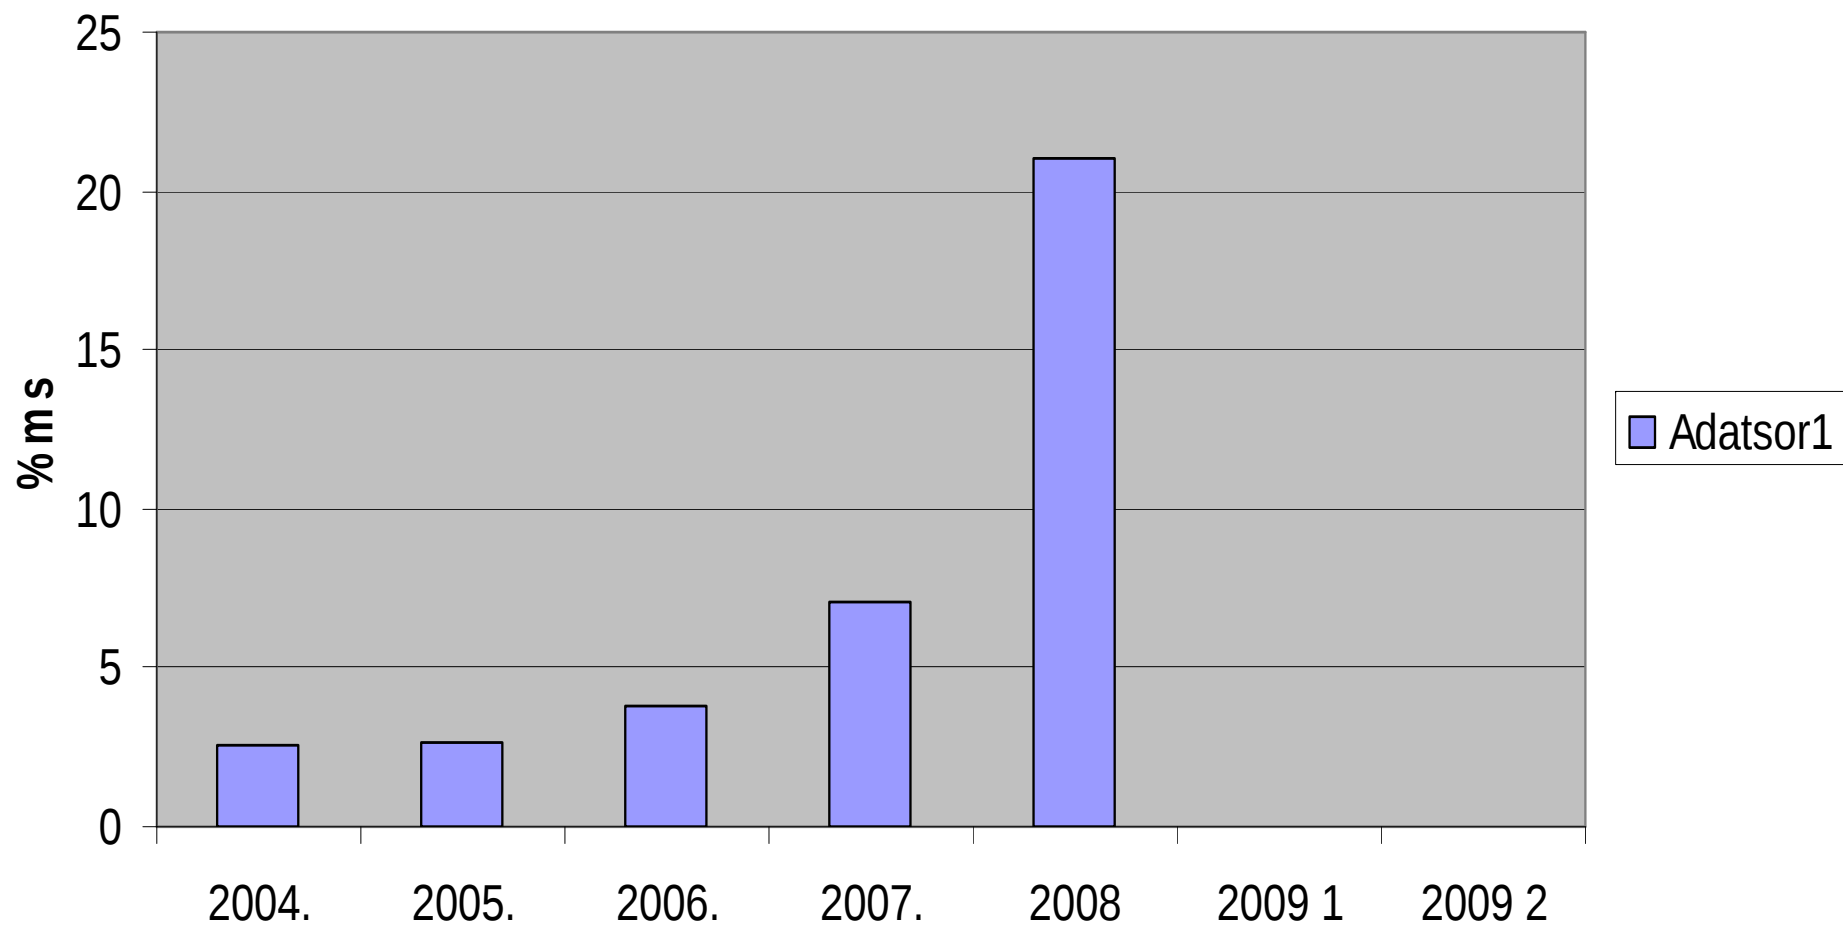

?????

MINŐSÍTÉS ?!


III. FELVONÁS:

1. kép

„Több dolgok vannak az földön s
égen Horatió
mintsem bölcselmetek álmodni
képes”

2009/1.

hp stopped

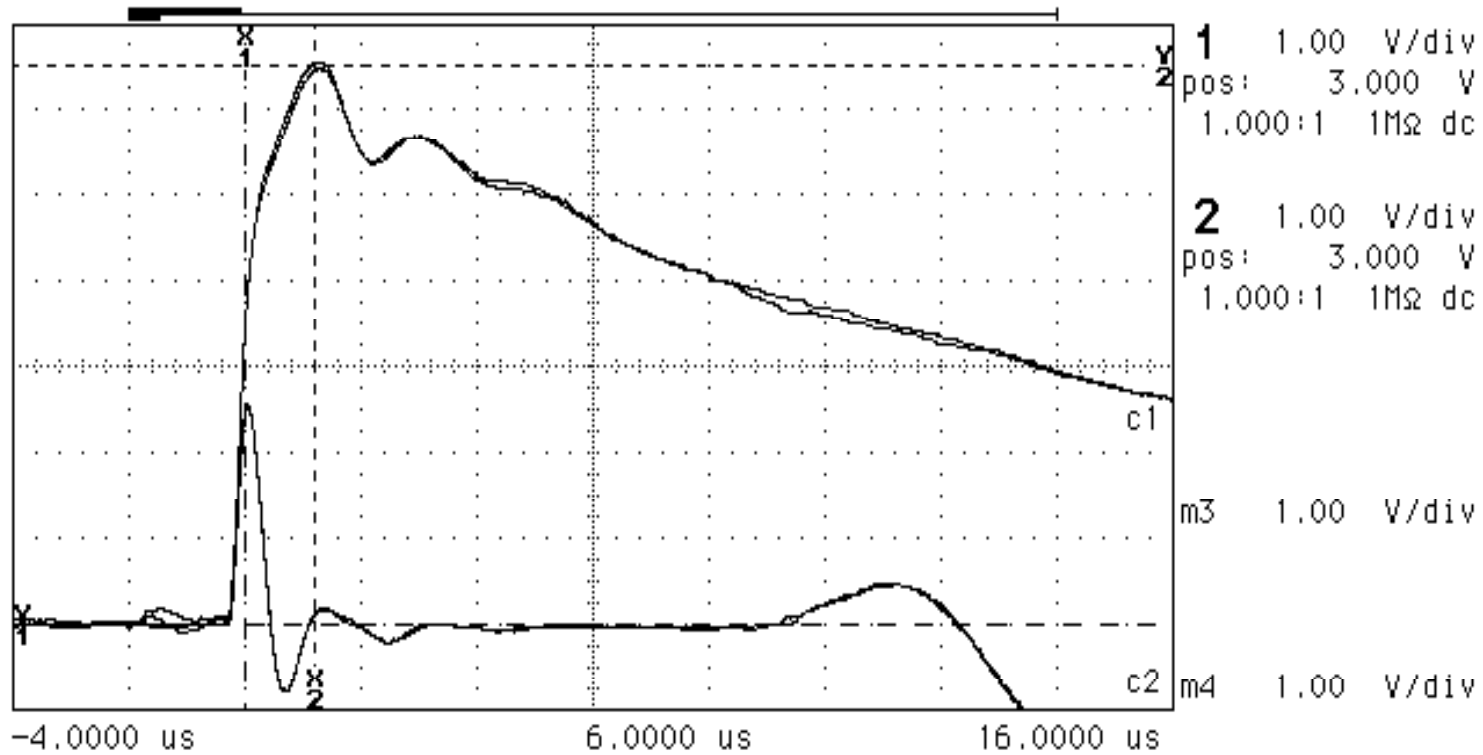


y2(1)	6.50000	V	x2(1)	1.20000	us	Trigger Mode: Pattern When Entered H X X
y1(2)	0.00000	V	x1(2)	0.00000	s	
delta y	6.50000	V	delta x	1.20000	us	
			1/delta x	833.333	kHz	

III. FELVONÁS:


2. kép

„Lenni vagy nem lenni...”

Hibaterületek

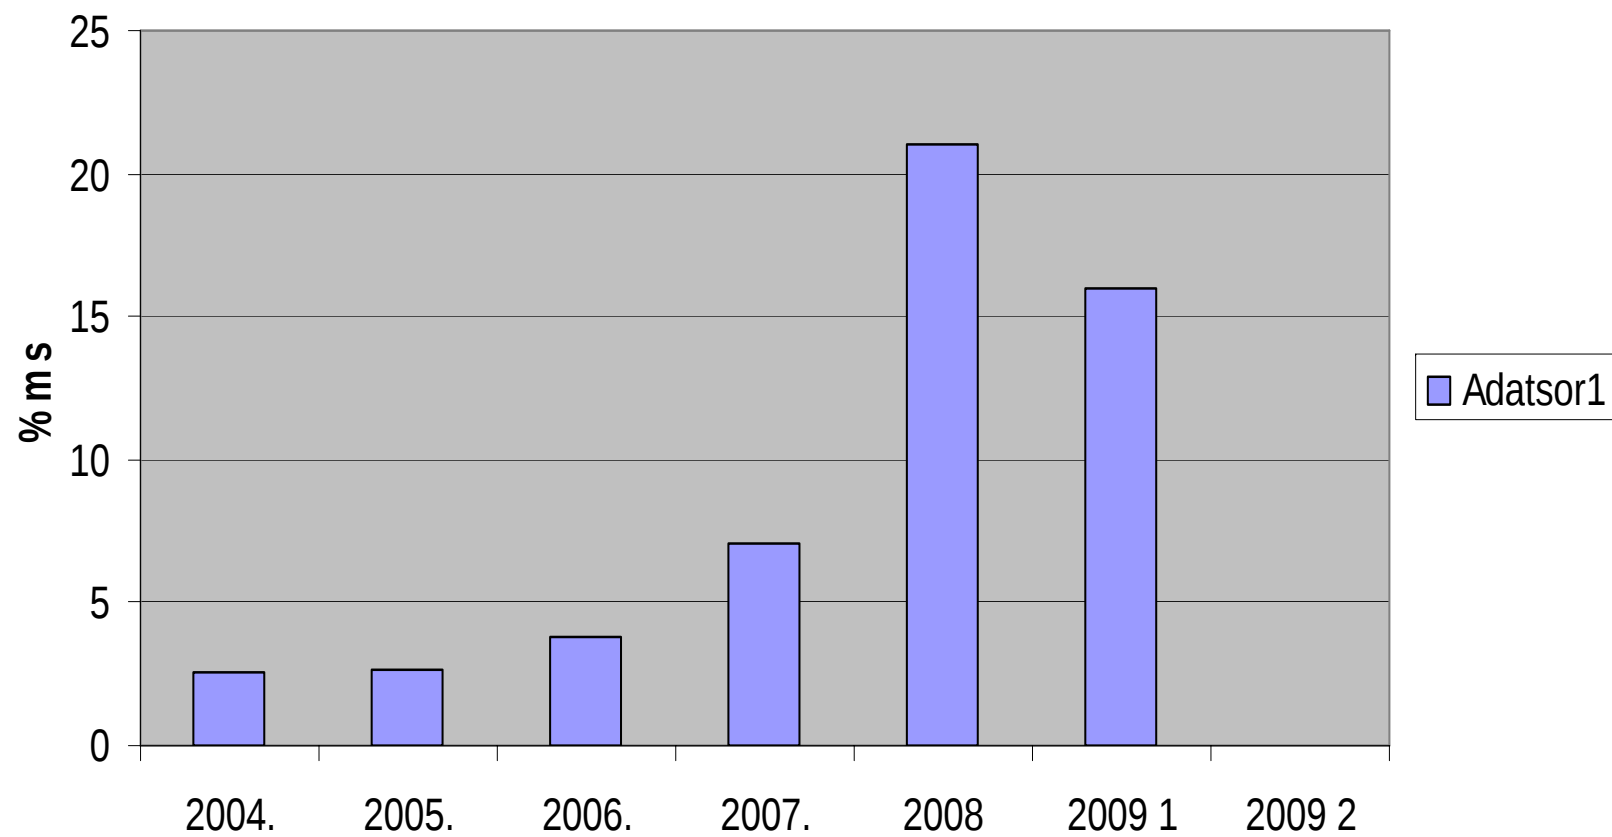


2009/2 A ködös Albion fia is mért..

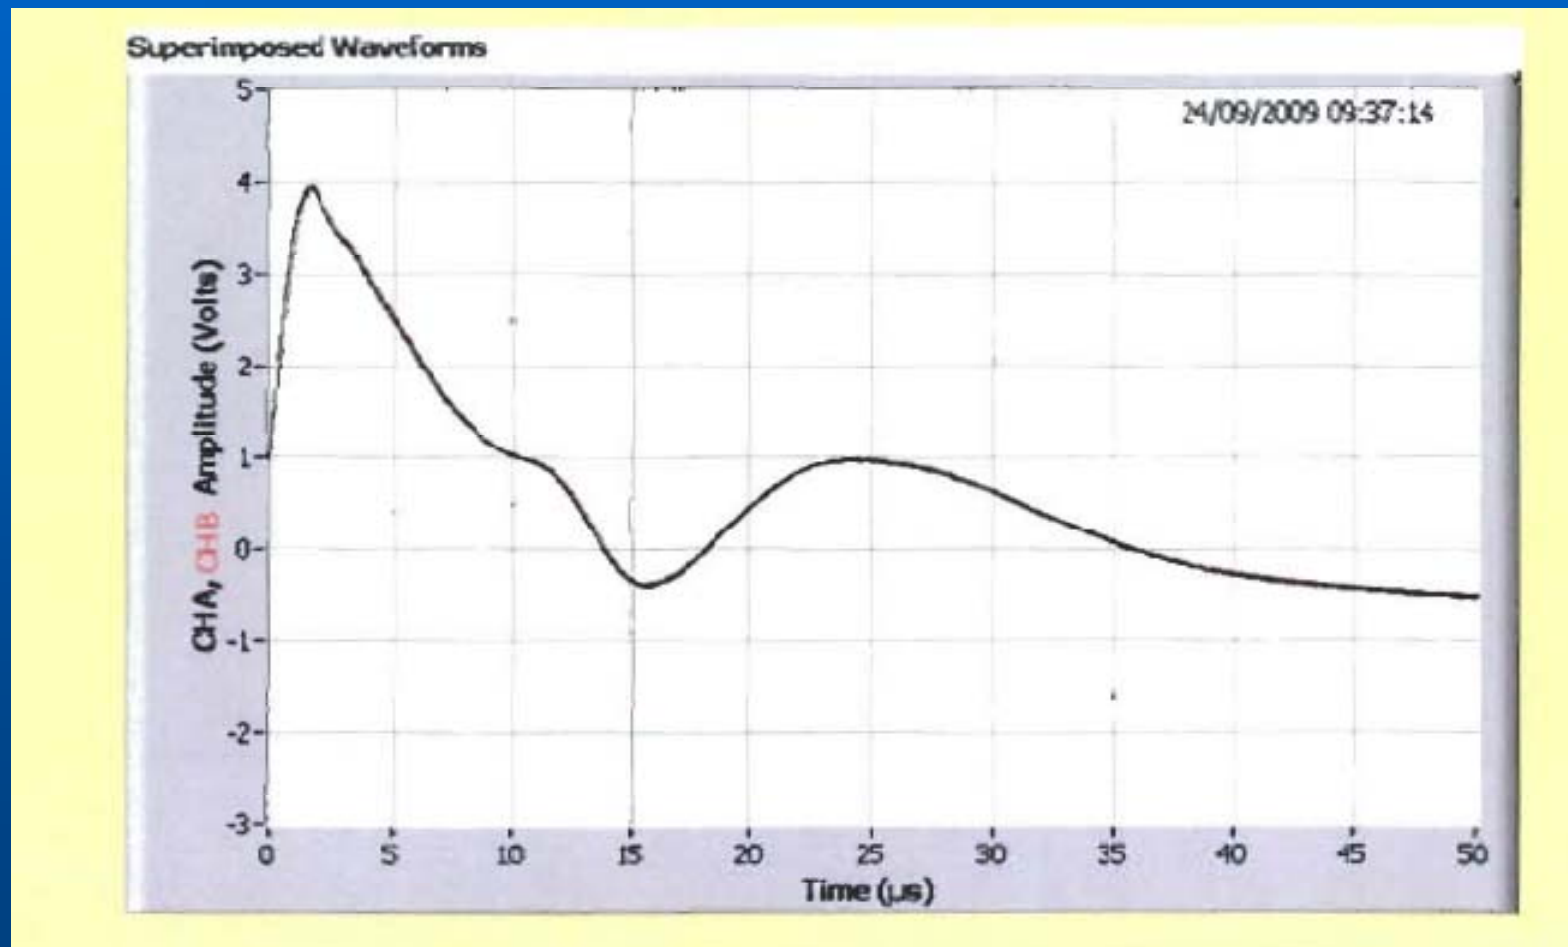


2009/2 ... S mi is újrátunk....

hp stopped

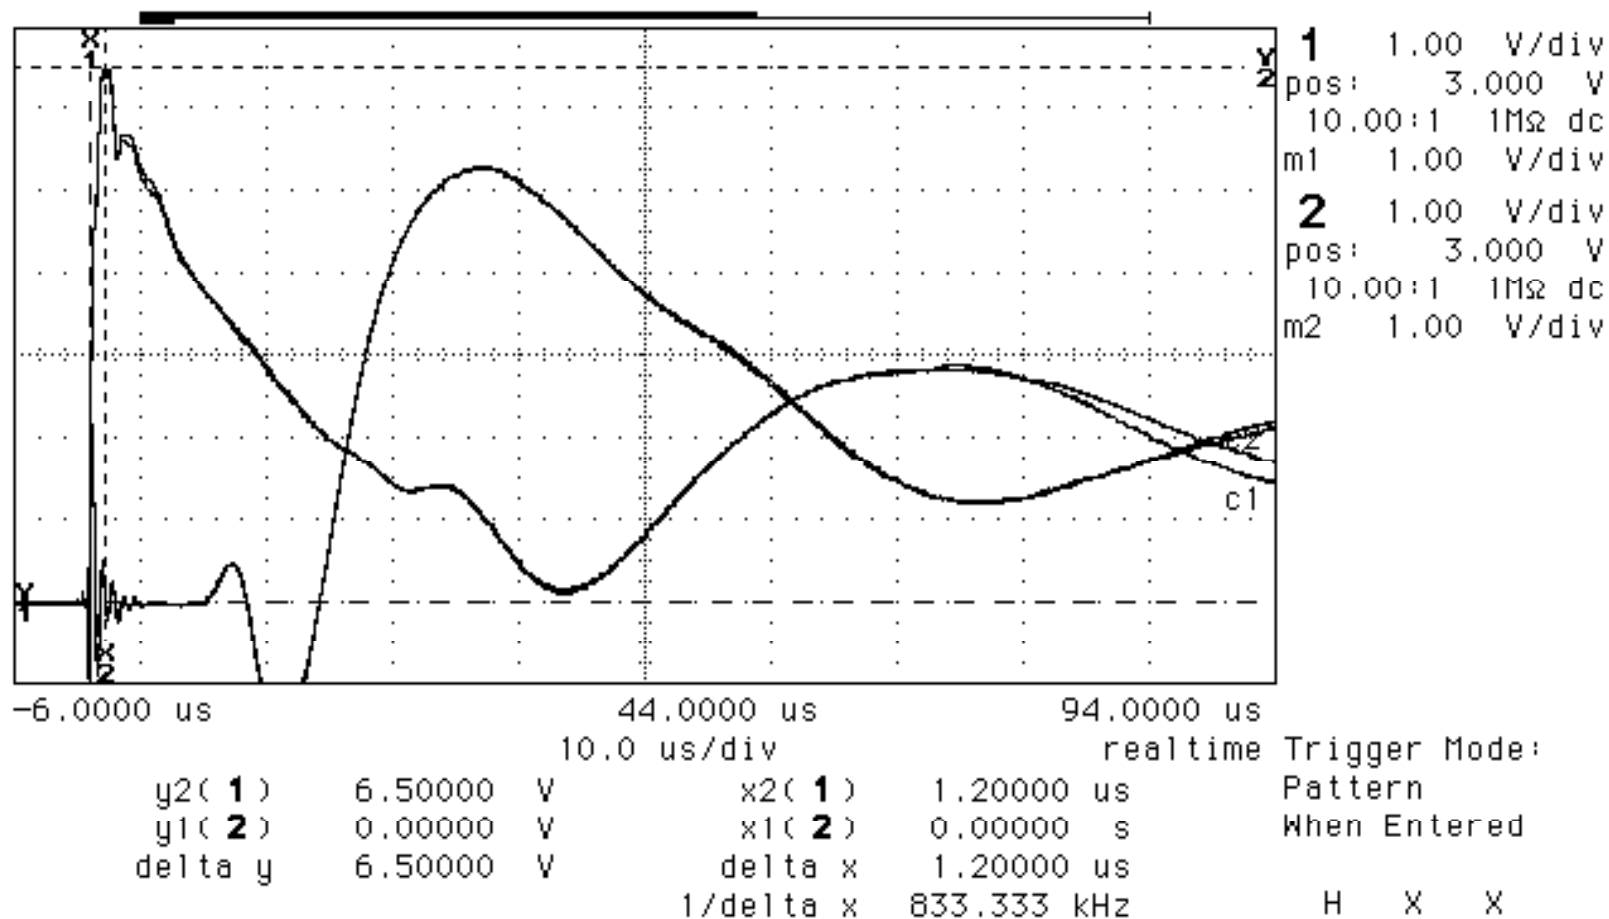

Hibaterületek

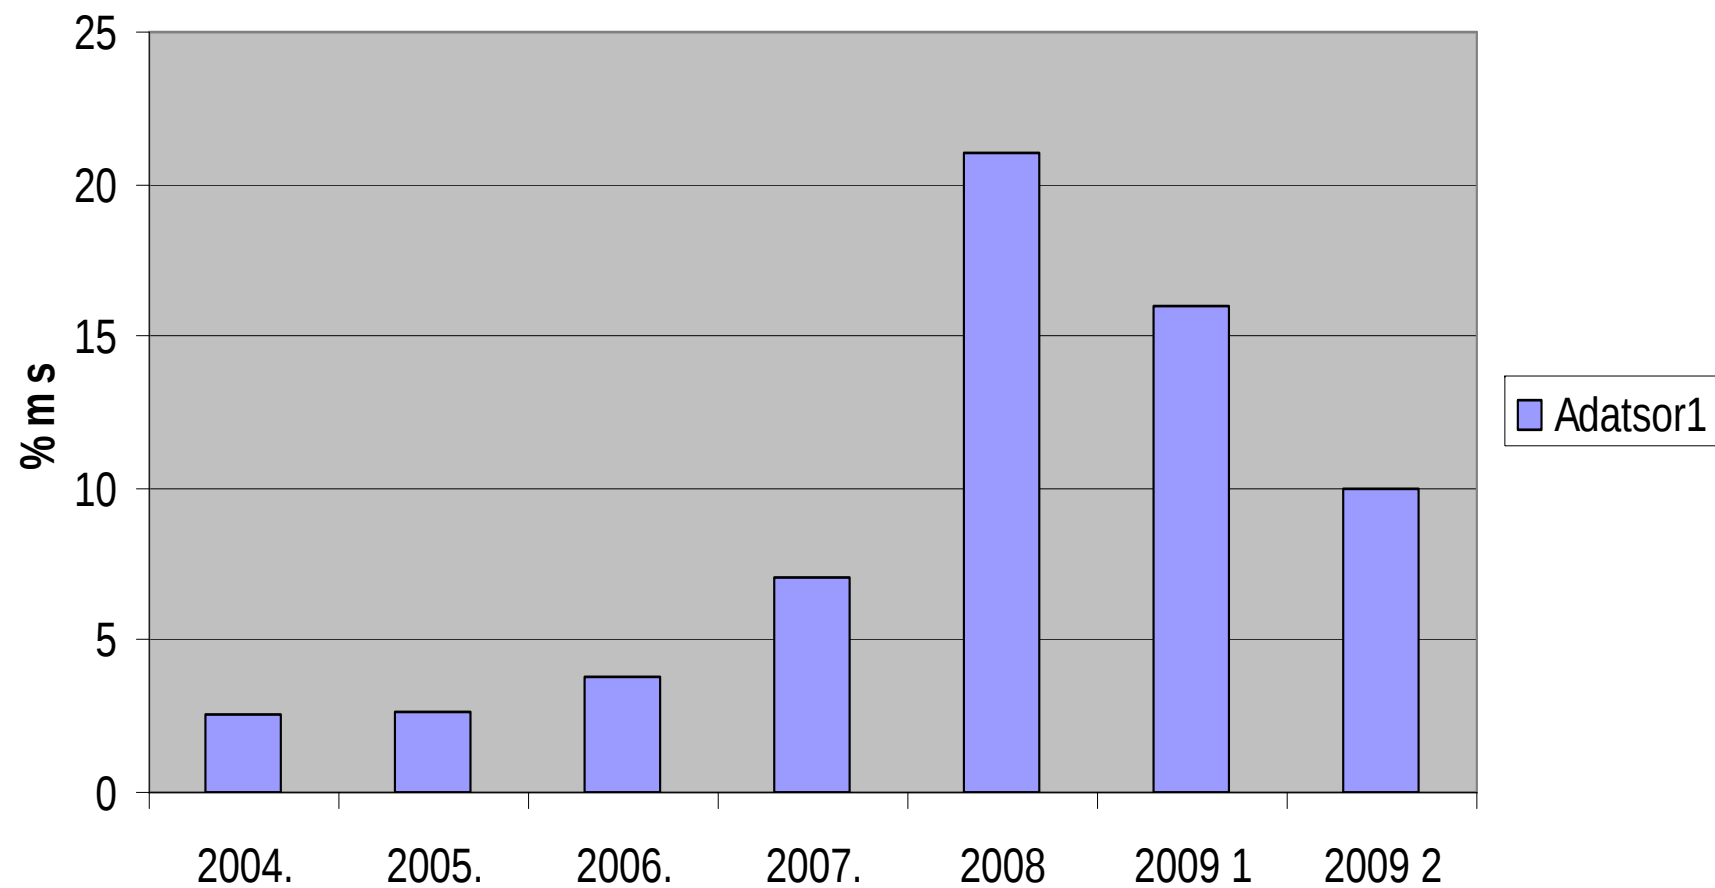

Lenni vagy nem lenni...

Javítani

vagy

nem javítani?

Maradjon üzemben.....

Az RSO, mint diagnosztikai eljárás és a hozzáfűződő félreértések

- Ez valóban érzékeny diagnosztikai módszer
- Nem azonos a fluxus szondával
- Nem alkalmas védelmi célra
- Egy mérés : nem mérés.....
- Fontos az anamnézis és a kórtörténet

EPILOGUS :

„Sebet gúnyol, kit seb nem ért
soha”

Köszönöm a figyelmet!

VILODENT-98



NAT

VIZSGÁLÓ
NAT-1-1478/2006

Mérnöki Szolgáltató Kft.

vilodent@vilodent.hu