



MaxiCont

Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Megger®

XIII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia

Mórahalom, 2013. október 16-18.

Tartalom:

- 5kV és 10kV-os szigetelésvizsgálók
- OTS olajátütés-vizsgálók
- DELTA4000 12kV-os C és tg δ mérő
- TMC2001RT akkumulátorvizsgáló

5kV és 10kV-os szigetelésvizsgálók

S1-568 és S1-1068 sorozat főbb jellemzői:

- kábelek, transzformátorok egyéb vill. szigetelések vizsgálata
- kimondottan erős zavartatású környezetben való alkalmazhatóság
- 250V – 10kV DC mérőfeszültség
- 15T Ω mérési tartomány (5kV-os)
- 35T Ω mérési tartomány (10kV-os)
- CATIV, 600V alkalmazhatóság, 3000m-ig
- hálózati- és akkumulátoros üzemmód



5kV és 10kV-os szigetelésvizsgálók


S1-568 és S1-1068 sorozat főbb jellemzői:

- 6mA-es rövidzárási áram
- 8mA-es zajelnyomás, 4 féle beépített szűrő
- IR, PI, DAR, SV és DD mérési módszerek
- USB kommunikáció és távvezérelhetőség
- Li-ion akkumulátor
- LCD kijelző háttérvilágítással



India 765 kV substation

5kV és 10kV-os szigetelésvizsgálók

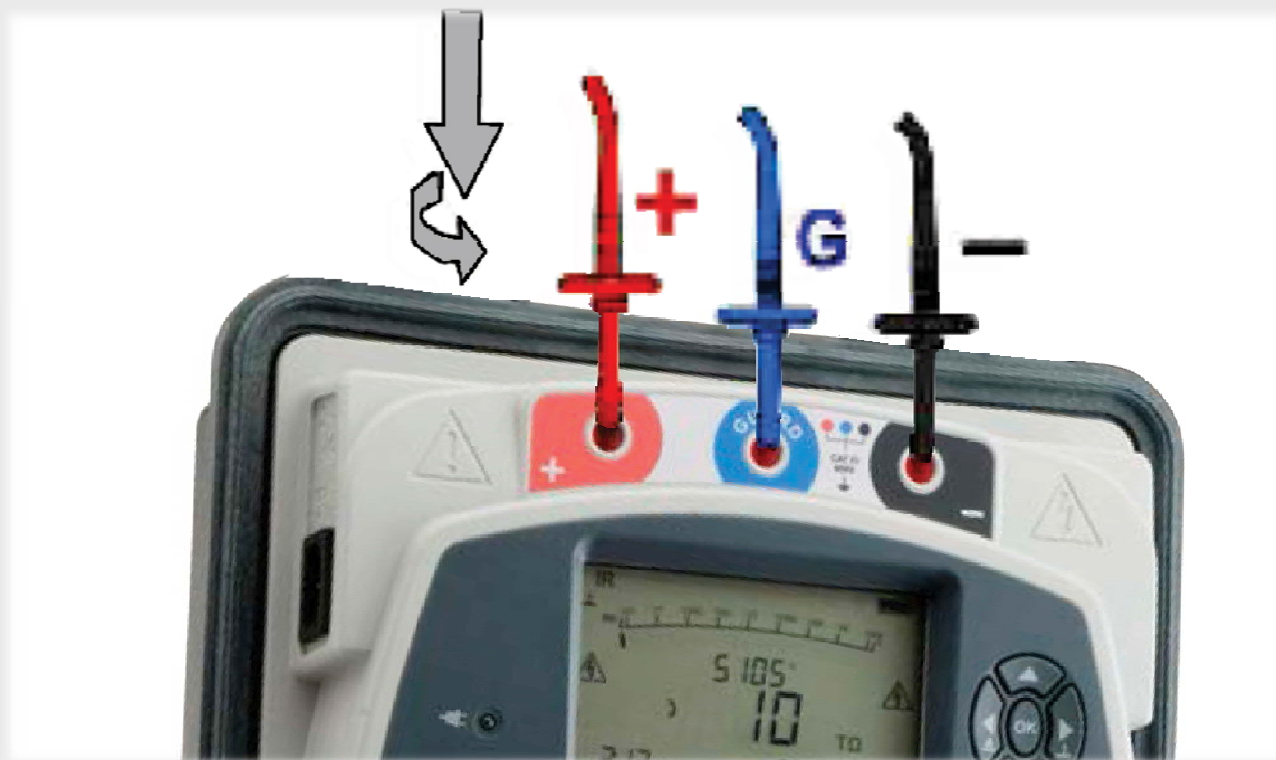

OTS olajatütés-vizsgálók

OTS60/80/100-as készülékcsalád jellemzői:

- szigetelőolajok (ásványi, észter és szilikon) átütési szilárdságának vizsgálatához
- olajlaboratóriumok és karbantartók részére
- laboratóriumi, vagy hordozható kivitel
- 60/80/100kV vizsgálati feszültségek
- különböző szabványok szerinti elektródakészletek
- színes LCD kijelző
- adattárolás/letöltés



DELTA4000 12kV-os C és tgδ mérő

DELTA4000-es készülékcsalád jellemzői:

- transzformátorok, olaj-papír szigetelések, átvezető szigetelők, kábelek kapacitás és tgδ mérése
- gyártóművek és karbantartók részére
- hordozható kivitel, csupán (14+22kg)
- frekvenciafüggő mérés lehetősége 1 – 500Hz
- magas zavarérzékenység
- beépített hőmérsékletkompenzáció
- számítógéppel egybeépített, vagy anélküli verzió
- adattárolás/letöltés



TMC2001RT akkumulátor vizsgáló

- kézi adatgyűjtő készülék akkumulátor telepek vizsgálatához
- cellafeszültség- és belső ellenállásmérés
- 4 vezetékes mérés
- 2.000.000 adat tárolás
- akár 10 órás használat
- USB/Bluetooth interfész
- szoftver az adatok elemzéséhez
- érzéketlen a külső zavarokra
- securePULSE™ mérési módszer
- Transponder TAG





MaxiCont

Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Köszönöm a figyelmet!